

TECHNINIAI DUOMENYS

• Nominalus galingumas	500 kVA / 400 kW
• Maksimalus galingumas	550 kVA / 440 kW
• Įtampa	400 V
• Dažnis	50 Hz
• Srovės stiprumas	722 A
• Galios faktorius, $\cos \varphi$	0,8
• Kuro bako talpa	450 l
• Kuro sąnaudos prie 75% apkrovos	77 l/val
• Masė	4100 kg

VARIKLIS


• Gamintojas	Volvo Penta
• Modelis	TAD1641GE
• Maksimalus variklio galingumas	473 kW
• Sukimosi greitis	1500 aps/min
• Darbinis tūris	16120 cm ³
• Cilindrų skaičius	6
• Suspaudimo laipsnis	16,5 : 1
• Aušinimo sistemos tipas	Aušinamas skysčiu
• Uždegimo sistema	Elektroninė
• Alyvos kiekis	42 l
• Apsauga nuo per mažo alyvos kiekio	Yra
• Starteris	7 kW / 24 V
• Generatorius	24 V / 80 A
• Akumuliatorius	2 x 12 V / 200 Ah

ALTERNATORIUS

• Gamintojas	MeccAlte
• Polių skaičius	4
• Tipas	Bešepetėlinis
• Įtampos svyravimo ribos	+1%, -1%
• Įtampos reguliavimas	Automatinis
• Apsaugos lygis	IP 21
• Izoliacijos klasė	H

TDS00VA

Dyzelinis / rezervinis generatorius
500 kVA, 400 V, 50 Hz

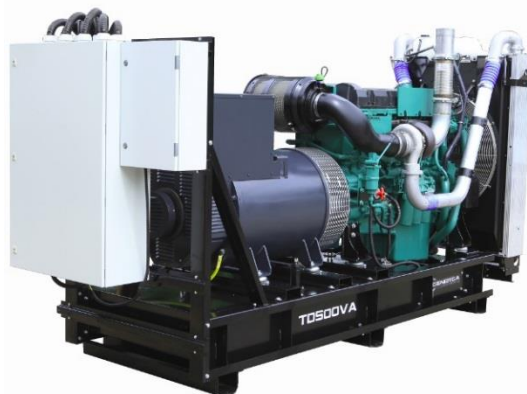



TOSOOVA

Dyzelinis / rezervinis generatorius
500 kVA, 400 V, 50 Hz

ĮRANGOS LENTELĖ



	V	VA		V	VA
Volmetras (L-L, L-N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alyvos slėgio indikatorius	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dažnio matuoklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aušinimo skysčio temperatūros indikatorius	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Darbo valandų skaitiklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Akumuliatorių baterijos įkroviklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kuro lygio matuoklis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinis kuro papildymo siurblys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatinis galios išjungėjas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Srovės nuotekio relė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo per mažo alyvos slėgio / lygio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatinio rezervinio įvado (ARI) skydas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apsauga nuo variklio perkaitimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aušinimo skysčio pašildytuvas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avarinio stabdymo mygtukas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Variklio alyvos pašildytuvas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gnybtai jėgos kabelio pajungimui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rankinis alyvos išsiurbimo siurbliukas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lizdas automatinio rezervo įvado (ARI) skydo pajungimui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Įžeminimo strypas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variklio pakaitinimo žvakės	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Antikondensacinis alternatoriaus pašildymas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duslintuvo komplektas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GSM modemas nuotoliniam valdymui / stebėjimui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masės išjungėjas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Papildomas kuro bakas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ampermetras (L1, L2, L3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Apsauginis indas nuo darbinį skysčių išsiliejimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KITA INFORMACIJA

- Garantija **24 mėn.**
- Elektros galingumai pagal **ISO 8528**

- Standartinė įranga
- Papildomai užsakoma
- Nenumatyta

MATMENYS

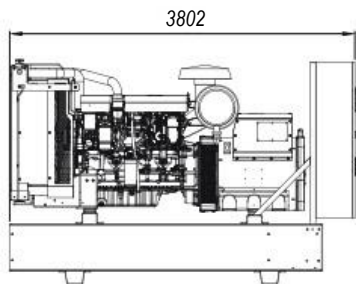

GENERGA
elektros generatoriai

UAB "Generga"
Naglio g. 4A
LT - 52367 Kaunas, Lietuva
Tel: +370 37 455456
E. paštas: info@generga.lt
www.generga.lt

Platintojas